


Mercado para el Balance de Potencia 2016

Análisis del precio de cierre estimado de potencia del SIN⁽¹⁾


- ➡ Tecnología de generación de referencia: Turbogás Industrial Gas
- ➡ Costos fijos nivelados: 102.189 USD/ MW-año
- ➡ Requisito de Potencia Mínimo⁽²⁾: 7.7% sobre Capacidad Demandada
- ➡ Requisito de Potencia Eficiente⁽²⁾: 15.3% sobre Capacidad Demandada

Participantes	Potencia Anual Acreditada (MW)	Capacidad Demandada (MW)
CFE Generador	39,268	62
GEN FENIX	69	2
SUMEX	-	-
Suministrador de Servicios Básicos (SSB)	-	31,103
Generador de Intermediación	5,091	4,770
Total	44,427	35,937


Precio de Cierre de Potencia sin contratos bilaterales

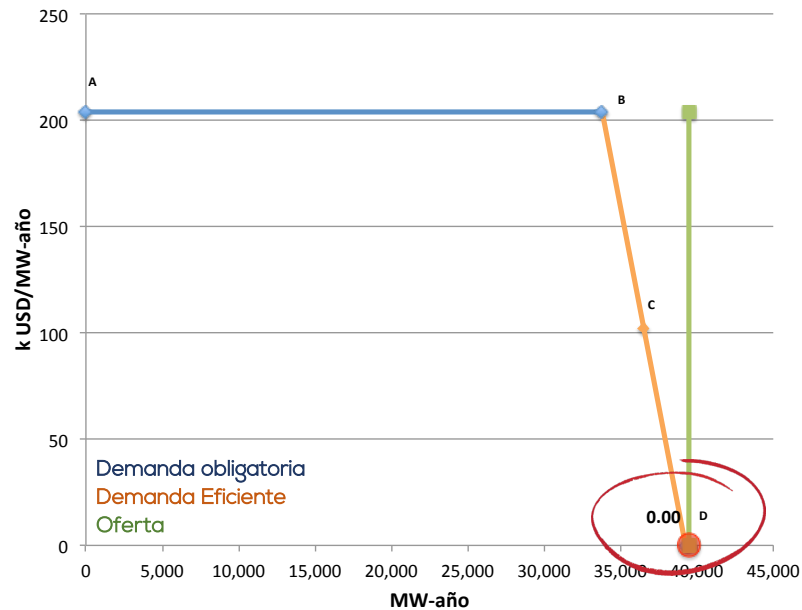

Precio de Cierre de Potencia con 100% SSB con contratos bilaterales

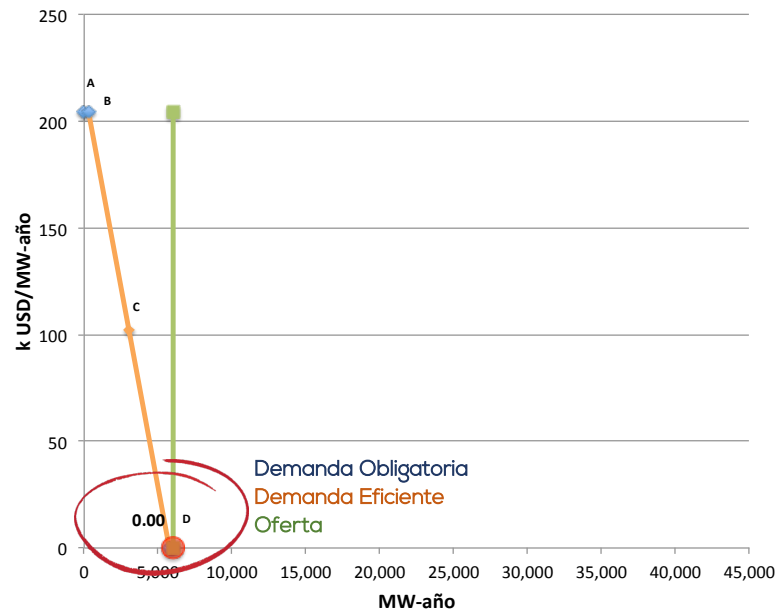

Precio de Cierre de Potencia con 18% de Requisito de Potencia Eficiente

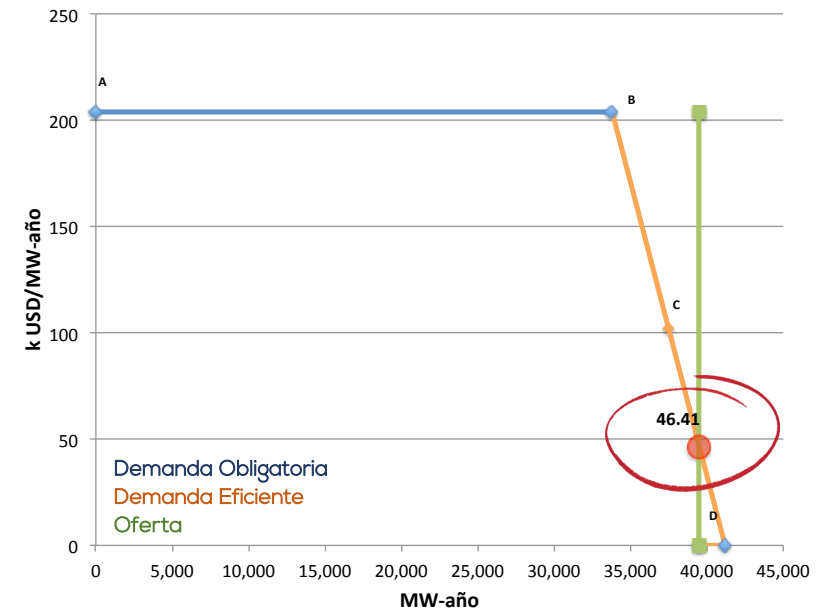

(1) Análisis Fresh Energy con base en datos preliminares CENACE, 02.12.2016

(2) Anteproyecto COFEMER Política de Confiabilidad, SENER, 30.11.2016